

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 68, тел. 8(3912) 11-45-91 sekretar@mchskrsk.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Краснотуранскому и Идринскому районам

662660, с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, дом 31, тел. 8(39134) 21-4-35,
(pc53gpn@mchskrsk.ru)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального
органа)

« 13 » декабря 2021 г., 13 час. 00 мин. № 113
(дата и время составления акта)

Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Школьная, 1
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой
выездной проверки от 30.11.2021 № 113 (учетный номер выездной проверки
24210061000201412052)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа
о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного
надзора (006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии
с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Ковалёвым Вячеславом Анатольевичем государственным инспектором
Краснотуранского и Идринского районов по пожарному надзору;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При
замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений
о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, территории,
которыми владеет и (или) пользуется Краевое государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания
«Краснотуранский»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): **Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Школьная, 1.**

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: **Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Краснотуранский», ИНН 2422001359, юридический адрес: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Ленина, 37.**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 10 » декабря 2021 г., 09 час. 30 мин.

по « 13 » декабря 2021 г., 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с « ____ » _____ г., ____ час. ____ мин.

по « ____ » _____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

осмотр принадлежащих юридическому лицу, зданий, помещений; опрос работников (сотрудников); истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 10 » декабря 2021 г., 09 час. 30 мин.

по « 13 » декабря 2021 г., 13 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности **Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Школьная, 1.**

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Выписка из приказа № 6-ок от 24.01.2005г. «Бычкова Наталья Николаевна с 31.01.2005г. переведена директором КЦСОН Краснотуранского района»;

Приказ № 17-пр от 11.01.2021г. «О назначении ответственных за пожарную безопасность»

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
 Свидетельство о государственной регистрации права 24ЕК 615567 от 22 марта 2012г.
 Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 25 мая 2021г.;
 Протокол № 3 от 07 августа 2017г. об испытании наружной пожарной лестницы;
 Контракт № ГО-28/21 от 01.01.2021г. по обслуживанию пожарной сигнализации;
 Контракт № М-26/21 от 01 февраля 2021г. на выполнения работ по техническому мониторингу и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования;
 План конспект проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре от 04.05.2021г. и от 22.11.2021г.;
 Копия удостоверения о прохождении тех минимума № 7703 от 25 февраля 2019г.;
 Лицензия № 6-Б/01044 от 27 июня 2013г. «На осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:
 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом;
 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены
	В отделении временного проживания граждан для граждан пожилого возраста и инвалидов «Веста-2» расположенного по адресу Красноярский край. Краснотуранский район, с. Кортуз ул. Школьная, 1, отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 года N 1479, Об утверждении <u>Правил противопожарного режима в Российской Федерации</u> п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

	ГОСТ Р 59638 от «24» августа 2021 г. п.6.6.1 Эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с [1]. Решение о дальнейшей эксплуатации должен принимать правообладатель объекта. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы рекомендуется привлекать производителя данного технического средства СПС. При отрицательном заключении производителя эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы проводить не следует. В случаях, когда в технической документации указан неопределенный срок службы (эксплуатации), например, «10 лет и более» или «средний срок службы 10 лет», следует руководствоваться числовым значением («10 лет» в приведенном примере) и принимать его как время истечения срока службы (эксплуатации). 6.6.2 Работы по замене технических средств СПС должны осуществляться обслуживающей организацией. 6.6.3 По истечении срока службы технические средства должны быть заменены на аналогичные либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией. При замене одних технических средств на иные должна быть обеспечена информационная и электрическая совместимость технических средств СПС. 6.6.4 Технические средства СПС рекомендуется заменять по истечении следующих сроков: - ИП – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; - приборы и их компоненты, ИБЭ (за исключением элементов питания) – 10 лет; ГОСТ Р 59638 21 - аккумуляторные свинцовые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет, а также при снижении фактической емкости до менее чем 80 % от номинальной; - непerezаряжаемые литиевые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; - вспомогательные технические средства пожарной автоматики – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет. - кабельная продукция – в соответствии с технической документацией. 6.6.5 После замены технических средств СПС должен быть проведен контроль их функционирования, а СПС должна быть испытана на работоспособность в части, касающейся взаимодействия СПС с замененными техническими средствами.
--	--

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 13.12.2021 № 113;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Государственный инспектор
Красногуранского и Идринского районов по
пожарному надзору Ковалёв В.А.**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



Ковалёв Вячеслав Анатольевич государственный инспектор Краснотуранского и Идринского районов по пожарному надзору, тел. 22-4-35, эл. адрес: ps53grn@mchskrsk.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Краснотуранский» Бычкова Наталья Николаевна

«13» декабря 2021г

13 часов 00 мин.



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 68, тел. 8(3912) 11-45-91 sekretar@mchskrsk.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Краснотуранскому и Идринскому районам

662660, с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, дом 31, тел. 8(39134) 21-4-35,
(pc53gpn@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 113

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Должностному лицу - директору Краевого государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Краснотуранский»
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Бычковой Наталье Николаевна

владельца собственности, имущества и т.п.

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 30.11.2021 № 113 в период с 09:30 часов 10 декабря 2021 по 13:00 часов 13 декабря 2021 государственным инспектором Краснотуранского и Идринского районов по пожарному надзору Ковалёвым Вячеславом Анатольевичем, совместно с Купцовым В.А. – специалистом по охране труда проведена плановая выездная проверка объектов защиты КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Краснотуранский», расположенного по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Кортуз, ул. Школьная, 1.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	В отделении временно-го проживания граждан для граждан пожилого возраста и инвалидов «Веста-2» расположенного по адресу Красноярский край. Краснотуранский район, с. Кортуз ул. Школьная, 1, отсутствует техническая документация на	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 года N 1479, Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и	25.11.2022г.

	системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. ГОСТ Р 59638 от «24» августа 2021 г. п.6.6.1 Эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с [1]. Решение о дальнейшей эксплуатации должен принимать правообладатель объекта. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы рекомендуется привлекать производителя данного технического средства СПС. При отрицательном заключении производителя эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы проводить не следует. В случаях, когда в технической документации указан неопределенный срок службы (эксплуатации), например, «10 лет и более» или «средний срок службы 10 лет», следует руководствоваться числовым значением («10 лет» в приведенном примере) и принимать его как время истечения срока службы (эксплуатации). 6.6.2 Работы по замене технических средств СПС должны осуществляться обслуживающей организацией. 6.6.3 По истечении срока службы технические средства должны быть заменены на аналогичные либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией. При замене одних технических средств на иные должна быть обеспечена информационная и электрическая совместимость технических средств СПС. 6.6.4 Технические средства СПС рекомендуется заменять по истечении следующих сроков: - ИП – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; - приборы и их компоненты, ИБЭ (за исключением элементов питания) – 10 лет; ГОСТ Р 59638 21 - аккумуляторные свин-	
--	---	---	--

		цовые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет, а также при снижении фактической емкости до менее чем 80 % от номинальной; - непerezаряжаемые литиевые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; - вспомогательные технические средства пожарной автоматики – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет. - кабельная продукция – в соответствии с технической документацией. 6.6.5 После замены технических средств СПС должен быть проведен контроль их функционирования, а СПС должна быть испытана на работоспособность в части, касающейся взаимодействия СПС с замененными техническими средствами.	
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
Краснотуранского и Идринского районов
по пожарному надзору
«13» декабря 2021 г.

Предписание для исполнения получил(-а):

Директор КГБУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания населения
«Краснотуранский»

«13» декабря 2021 г.

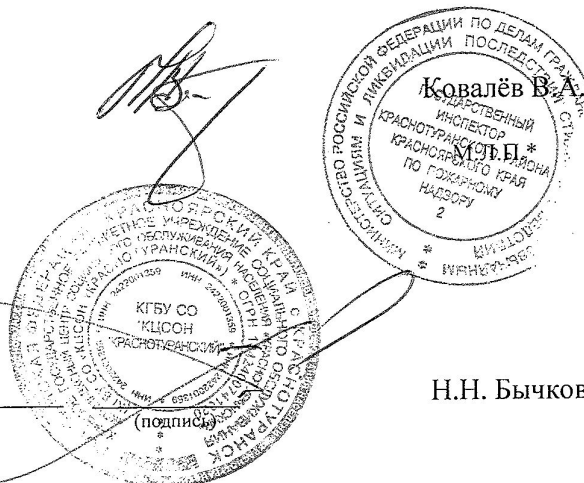

Н.Н. Бычкова

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 68, тел. 8(3912) 11-45-91 sekretar@mchskrsk.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Краснотуранскому и Идринскому районам

662660, с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, дом 31, тел. 8(39134) 21-4-35,
(pc53gpn@mchskrsk.ru)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 13 » декабря 2021 г., 14 час. 00 мин. № 114
(дата и время составления акта)

Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Юности, 34
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 30.11.2021 № 114 (учетный номер выездной проверки 24210061000201412115)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора (006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Ковалёвым Вячеславом Анатольевичем государственным инспектором Краснотуранского и Идринского районов по пожарному надзору;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, территории, которыми владеет и (или) пользуется Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Краснотуранский»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): **Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Юности, 34.**

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: **Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Краснотуранский», ИНН 2422001359, юридический адрес: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Ленина, 37.**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 10 » декабря 2021 г., 11 час. 00 мин.

по « 13 » декабря 2021 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с « » г., час. мин.

по « » г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

осмотр принадлежащих юридическому лицу, зданий, помещений; опрос работников (сотрудников); истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 10 » декабря 2021 г., 11 час. 00 мин.

по « 13 » декабря 2021 г., 14 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности **Красноярский край, Краснотуранский район, с.**

Краснотуранск, ул. Юности, 34.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Выписка из приказа № 6-ок от 24.01.2005г. «Бычкова Наталья Николаевна с 31.01.2005г. переведена директором КЦСОН Краснотуранского района»;

Приказ № 292-пр от 22.11.2021г. «О назначении ответственных за пожарную безопасность»

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости;

Контракт № ТО-28/21 от 01.01.2021г. по обслуживанию пожарной сигнализации;

Контракт № М-32/21 от 01 февраля 2021г. на выполнения работ по техническому мониторингу и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования;

План конспект проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре от 05.05.2021г. и от 23.11.2021г.;

Копия удостоверения о прохождении тех минимума № 4 от 14 января 2021г.;

Копия удостоверения о прохождении тех минимума № 1828 от 16 октября 2020г.

Лицензия № 6-Б/01044 от 27 июня 2013г. «На осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены
	В отделении социальной реабилитации несовершеннолетних расположенного по адресу Красноярский край. Краснотуранский район, с. Краснотуранск ул. Юности, 34, отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 года N 1479, Об утверждении <u>Правил противопожарного режима в Российской Федерации</u> п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. ГОСТ Р 59638 от «24» августа 2021 г.

	п.6.6.1 Эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с [1]. Решение о дальнейшей эксплуатации должен принимать правообладатель объекта. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы рекомендуется привлекать производителя данного технического средства СПС. При отрицательном заключении производителя эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы проводить не следует. В случаях, когда в технической документации указан неопределенный срок службы (эксплуатации), например, «10 лет и более» или «средний срок службы 10 лет», следует руководствоваться числовым значением («10 лет» в приведенном примере) и принимать его как время истечения срока службы (эксплуатации). 6.6.2 Работы по замене технических средств СПС должны осуществляться обслуживающей организацией. 6.6.3 По истечении срока службы технические средства должны быть заменены на аналогичные либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией. При замене одних технических средств на иные должна быть обеспечена информационная и электрическая совместимость технических средств СПС. 6.6.4 Технические средства СПС рекомендуется заменять по истечении следующих сроков: - ИП – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; - приборы и их компоненты, ИБЭ (за исключением элементов питания) – 10 лет; ГОСТ Р 59638 21 - аккумуляторные свинцовые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет, а также при снижении фактической емкости до менее чем 80 % от номинальной; - непerezаряжаемые литиевые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; - вспомогательные технические средства пожарной автоматики – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет. - кабельная продукция – в соответствии с технической документацией. 6.6.5 После замены технических средств СПС должен быть проведен контроль их функционирования, а СПС должна быть испытана на работоспособность в части, касающейся взаимодействия СПС с замененными техническими средствами.
--	---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 13.12.2021 № 114;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Государственный инспектор
Краснотуранского и Идринского районов по
пожарному надзору Ковалёв В.А.**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



Ковалёв Вячеслав Анатольевич государственный инспектор Краснотуранского и Идринского районов по пожарному надзору, тел. 22-4-35, эл. адрес: ps53gpn@mchskrsk.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания «Краснотуранский» Бычкова Наталья
Николаевна

«13» декабря 2021г

14 часов 00 мин.



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 68, тел. 8(3912) 11-45-91 sekretar@mchskrsk.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по

Краснотуранскому и Идринскому районам

662660, с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, дом 31, тел. 8(39134) 21-4-35,
(pc53gpn@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 114

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Должностному лицу - директору Краевого государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Краснотуранский»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Бычковой Наталье Николаевна

владельца собственности, имущества и т.п.

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 30.11.2021 № 114 в период с 11:00 часов 10 декабря 2021 по 14:00 часов 13 декабря 2021 государственным инспектором Краснотуранского и Идринского районов по пожарному надзору Ковалёвым Вячеславом Анатольевичем, совместно с Купцовым Валерием Анатольевичем – специалистом по охране труда проведена плановая выездная проверка объектов защиты КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Краснотуранский», расположенного по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Юности, 34.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	В отделении социальной реабилитации несовершеннолетних расположенного по адресу Красноярский край. Краснотуранский район, с. Краснотуранск ул. Юности, 34, отсутствует техническая документация на системы противопожарной за-	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 года N 1479, Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и	25.11.2022г.

	щиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. ГОСТ Р 59638 от «24» августа 2021 г. п.6.6.1 Эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с [1]. Решение о дальнейшей эксплуатации должен принимать правообладатель объекта. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы рекомендуется привлекать производителя данного технического средства СПС. При отрицательном заключении производителя эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы проводить не следует. В случаях, когда в технической документации указан неопределенный срок службы (эксплуатации), например, «10 лет и более» или «средний срок службы 10 лет», следует руководствоваться числовым значением («10 лет» в приведенном примере) и принимать его как время истечения срока службы (эксплуатации). 6.6.2 Работы по замене технических средств СПС должны осуществляться обслуживающей организацией. 6.6.3 По истечении срока службы технические средства должны быть заменены на аналогичные либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией. При замене одних технических средств на иные должна быть обеспечена информационная и электрическая совместимость технических средств СПС. 6.6.4 Технические средства СПС рекомендуется заменять по истечении следующих сроков: - ИП – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; - приборы и их компоненты, ИБЭ (за исключением элементов питания) – 10 лет; ГОСТ Р 59638 21 - аккумуляторные свин-	
--	---	---	--

		цовые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет, а также при снижении фактической емкости до менее чем 80 % от номинальной; - непerezаряжаемые литиевые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; - вспомогательные технические средства пожарной автоматики – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет. - кабельная продукция – в соответствии с технической документацией. 6.6.5 После замены технических средств СПС должен быть проведен контроль их функционирования, а СПС должна быть испытана на работоспособность в части, касающейся взаимодействия СПС с замененными техническими средствами.	
--	--	--	--


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Государственный инспектор
Краснотуранского и Идринского районов
по пожарному надзору
«13» декабря 2021 г.




Предписание для исполнения получил(-а):

Директор КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Краснотуранский»

«13» декабря 2021 г.

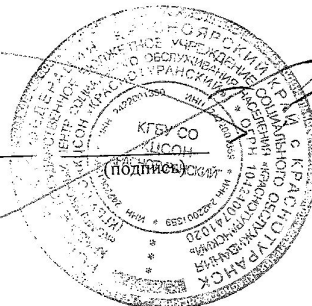

Н.Н. Бычкова

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 68, тел. 8(3912) 11-45-91 sekretar@mchskrsk.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Краснотуранскому и Идринскому районам

662660, с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, дом 31, тел. 8(39134) 21-4-35,
(pc53gpn@mchskrsk.ru)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 13 » декабря 2021 г., 15 час. 00 мин. № 115
(дата и время составления акта)

Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Ленина, 59
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 30.11.2021 № 115 (учетный номер выездной проверки 24210061000201412171)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора (006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Ковалёвым Вячеславом Анатольевичем государственным инспектором Краснотуранского и Идринского районов по пожарному надзору;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, территории, которыми владеет и (или) пользуется Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Краснотуранский»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): **Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Ленина, 59.**

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: **Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Краснотуранский», ИНН 2422001359, юридический адрес: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Ленина, 37.**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 10 » декабря 2021 г., 14 час. 00 мин.

по « 13 » декабря 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с « ____ » ____ г., ____ час. ____ мин.

по « ____ » ____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

осмотр принадлежащих юридическому лицу, зданий, помещений; опрос работников (сотрудников); истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 10 » декабря 2021 г., 14 час. 00 мин.

по « 13 » декабря 2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности **Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Ленина, 59.**

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Выписка из приказа № 6-ок от 24.01.2005г. «Бычкова Наталья Николаевна с 31.01.2005г. переведена директором КЦСОН Краснотуранского района»;

Приказ № 292-пр от 22.11.2021г. «О назначении ответственных за пожарную безопасность»

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости;

Контракт № ТО-28/21 от 01.01.2021г. по обслуживанию пожарной сигнализации;

Контракт № М-27/21 от 01 февраля 2021г. на выполнения работ по техническому мониторингу и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования;

План концепт проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре от 04.05.2021г. и от 22.11.2021г.;

Копия удостоверения о прохождении тех минимума № 1827 от 16 октября 2020г.

Лицензия № 6-Б/01044 от 27 июня 2013г. «На осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены
	В отделении «Социальная гостиница» расположенная по адресу Красноярский край. Краснотуранский район, с. Краснотуранск ул. Ленина, 59, отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 года N 1479, Об утверждении <u>Правил противопожарного режима в Российской Федерации</u> п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. ГОСТ Р 59638 от «24» августа 2021 г. п.6.6.1 Эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком

	службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с [1]. Решение о дальнейшей эксплуатации должен принимать правообладатель объекта. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы рекомендуется привлекать производителя данного технического средства СПС. При отрицательном заключении производителя эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы проводить не следует. В случаях, когда в технической документации указан неопределенный срок службы (эксплуатации), например, «10 лет и более» или «средний срок службы 10 лет», следует руководствоваться числовым значением («10 лет» в приведенном примере) и принимать его как время истечения срока службы (эксплуатации). 6.6.2 Работы по замене технических средств СПС должны осуществляться обслуживающей организацией. 6.6.3 По истечении срока службы технические средства должны быть заменены на аналогичные либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией. При замене одних технических средств на иные должна быть обеспечена информационная и электрическая совместимость технических средств СПС. 6.6.4 Технические средства СПС рекомендуется заменять по истечении следующих сроков: - ИП – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; - приборы и их компоненты, ИБЭ (за исключением элементов питания) – 10 лет; ГОСТ Р 59638 21 - аккумуляторные свинцовые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет, а также при снижении фактической емкости до менее чем 80 % от номинальной; - непerezаряжаемые литиевые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; - вспомогательные технические средства пожарной автоматики – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет. - кабельная продукция – в соответствии с технической документацией. 6.6.5 После замены технических средств СПС должен быть проведен контроль их функционирования, а СПС должна быть испытана на работоспособность в части, касающейся взаимодействия СПС с замененными техническими средствами.
--	---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 13.12.2021 № 115;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Государственный инспектор
Краснотуранского и Идринского районов по
пожарному надзору Ковалёв В.А.**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)


Ковалёв Вячеслав Анатольевич государственный инспектор Краснотуранского и Идринского районов по пожарному надзору, тел. 22-4-35, эл. адрес: ps53gpn@mchskrsk.ru



(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Краснотуранский» Бычкова Наталья Николаевна

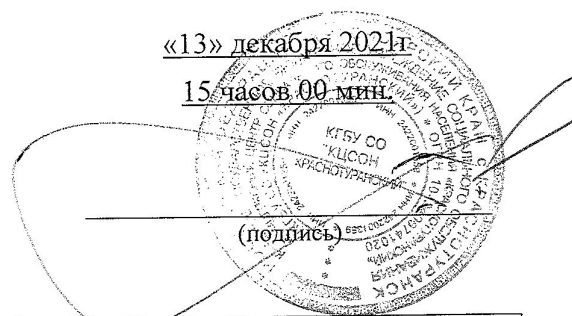

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 68, тел. 8(3912) 11-45-91 sekretar@mchskrsk.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Краснотуранскому и Идринскому районам

662660, с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, дом 31, тел. 8(39134) 21-4-35,
(pc53gpn@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 115

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Должностному лицу - директору Краевого государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Краснотуранский»
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Быковой Наталье Николаевна

владельца собственности, имущества и т.п.

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 30.11.2021 № 115 в период с 14:00 часов 10 декабря 2021 по 15:00 часов 13 декабря 2021 государственным инспектором Краснотуранского и Идринского районов по пожарному надзору Ковалёвым Вячеславом Анатольевичем, совместно с Купцовым Валерием Анатольевичем – специалистом по охране труда проведена плановая выездная проверка объектов защиты КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Краснотуранский», расположенного по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Ленина, 59.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявления нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	В отделении «Социальная гостиница» расположенная по адресу Красноярский край. Краснотуранский район, с. Краснотуранск ул. Ленина, 59, отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе техниче-	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 года N 1479, Об утверждении <u>Правил противопожарного режима в Российской Федерации</u> п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и	25.11.2022г.

	ские средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. ГОСТ Р 59638 от «24» августа 2021 г. п.6.6.1 Эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с [1]. Решение о дальнейшей эксплуатации должен принимать правообладатель объекта. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы рекомендуется привлекать производителя данного технического средства СПС. При отрицательном заключении производителя эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы проводить не следует. В случаях, когда в технической документации указан неопределенный срок службы (эксплуатации), например, «10 лет и более» или «средний срок службы 10 лет», следует руководствоваться числовым значением («10 лет» в приведенном примере) и принимать его как время истечения срока службы (эксплуатации). 6.6.2 Работы по замене технических средств СПС должны осуществляться обслуживающей организацией. 6.6.3 По истечении срока службы технические средства должны быть заменены на аналогичные либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией. При замене одних технических средств на иные должна быть обеспечена информационная и электрическая совместимость технических средств СПС. 6.6.4 Технические средства СПС рекомендуется заменять по истечении следующих сроков: - ИП – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; - приборы и их компоненты, ИБЭ (за исключением элементов питания) – 10 лет; ГОСТ Р 59638 21 - аккумуляторные свин-	
--	--	--	--

		цовые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет, а также при снижении фактической емкости до менее чем 80 % от номинальной; - непerezаряжаемые литиевые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; - вспомогательные технические средства пожарной автоматики – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет. - кабельная продукция – в соответствии с технической документацией. 6.6.5 После замены технических средств СПС должен быть проведен контроль их функционирования, а СПС должна быть испытана на работоспособность в части, касающейся взаимодействия СПС с замененными техническими средствами.	
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Государственный инспектор
Краснотуранского и Идринского районов
по пожарному надзору
«13» декабря 2021 г.



Предписание для исполнения получил(-а):

Директор КГБУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания населения
«Краснотуранский» _____

«13» декабря 2021 г.

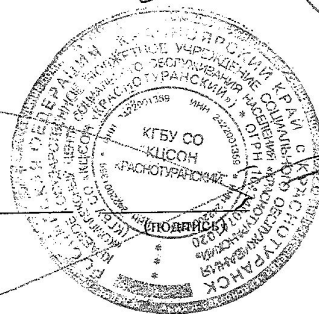

Н.Н. Бычкова